



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 442/2022

Ofício 936/2022
Ibitinga, 28 de junho de 2022.

Assunto: Responde requerimento 369/2022, da ilustre vereadora Janáina Bastos, onde requer informações sobre a retirada dos bebedouros de água das recepções da UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Ibitinga e do Postinho da Vila Maria.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 369/2022 (Protocolo 1986/2022), **requer informações sobre a retirada dos bebedouros de água das recepções da UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Ibitinga e do Postinho da Vila Maria.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Diretora Executiva Vanessa Aparecida Pultrini de Oliveira a nota técnica sobre a questão para apreciação da nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



OFÍCIO SCI – Nº 070/2022

(Ref.: Requerimento nº 369/2022 – Câmara Municipal de Ibitinga)

Ibitinga/SP, 28 de junho de 2022.

ASSUNTO: Em resposta ao requerimento encaminhado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Maria Kalil Arantes e Gestora do SAMS Queila Teruel Pavani através da Vereadora Janaina Bastos.

Excelentíssima Senhora,

Através do presente, a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, na qualidade de sua Diretoria Executiva, vem responder indagações apontadas pela Excelentíssima Vereadora Janaina Bastos, requerimento no qual foi encaminhado a Prefeita Municipal e Gestora do SAMS no dia 13 de junho de 2022, apontando a ausência dos bebedouros nas Unidades de Pronto Atendimento.

Essa instituição realiza a gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas e Pronto Socorro Vila Maria através de contrato de gestão, nesse sentido, informamos que os respectivos bebedouros **nunca** foram retirados das unidades. Informamos ainda que estes equipamentos foram substituídos aproximadamente há 02 anos por um filtro industrial novo na UPA; e no Pronto Socorro da Vila Maria também foi relocado um novo.

Como meio de comprovação, encaminhamos fotos do filtro industrial da UPA (Anexo I) onde este fica na recepção em frente à dispensação de farmácia e





também do bebedouro do Pronto Socorro da Vila Maria em comparação ao antigo (Anexos II e III).

Referente ao questionamento da ausência deste equipamento no postinho da Vila Maria, não compete a esta entidade melhores informações.

Desta forma, esperamos ter sanado tais indagações e nos colocamos a inteira disposição sempre que vier a ser necessário.

Atenciosamente,



Vanessa Aparecida Pultrini de Oliveira
DIRETORA EXECUTIVA

Aos Cuidados,

Excelentíssima Senhora
Cristina Maria Kalil Arantes
Prefeita Municipal de Ibitinga
Ibitinga – SP.

Senhora,
Queila Teruel Pavani
Gestora Executiva do SAMS
Serviço Autônomo Municipal de Saúde
Ibitinga – SP.

Com Cópia

Excelentíssima Senhora
Janaina Bastos
Vereadora – MDB
Câmara Municipal de Ibitinga
Ibitinga – SP.



(Anexo I) – Filtro Industrial UPA




MATÉRIA RECEBIDA Nº 442/2022 - Protocolo nº 2198/2022 recebido em 28/06/2022 17:02:30 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confiteri_assinatura e informe o código 6BA9-BD77-6E9C-1E11.




Pronto Socorro Vila Maria:

Anexo II – Bebedouro antigo

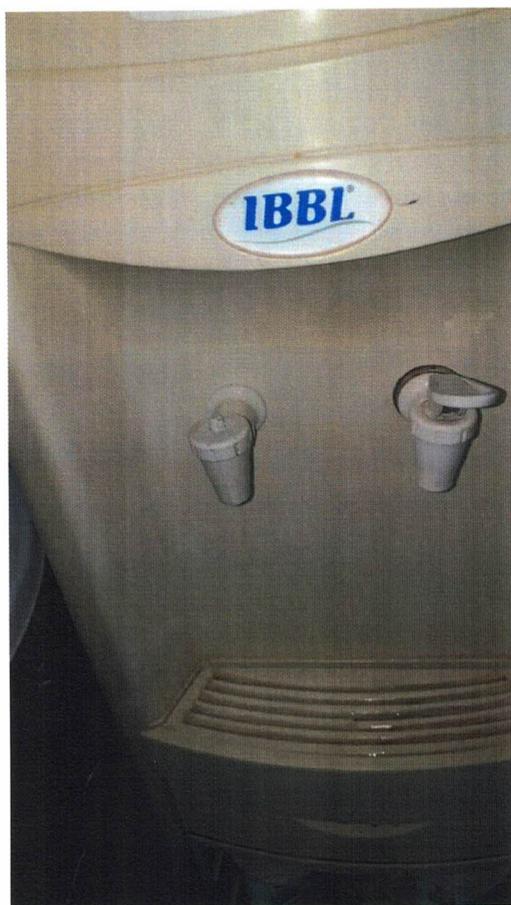

Anexo III – Bebedouro novo

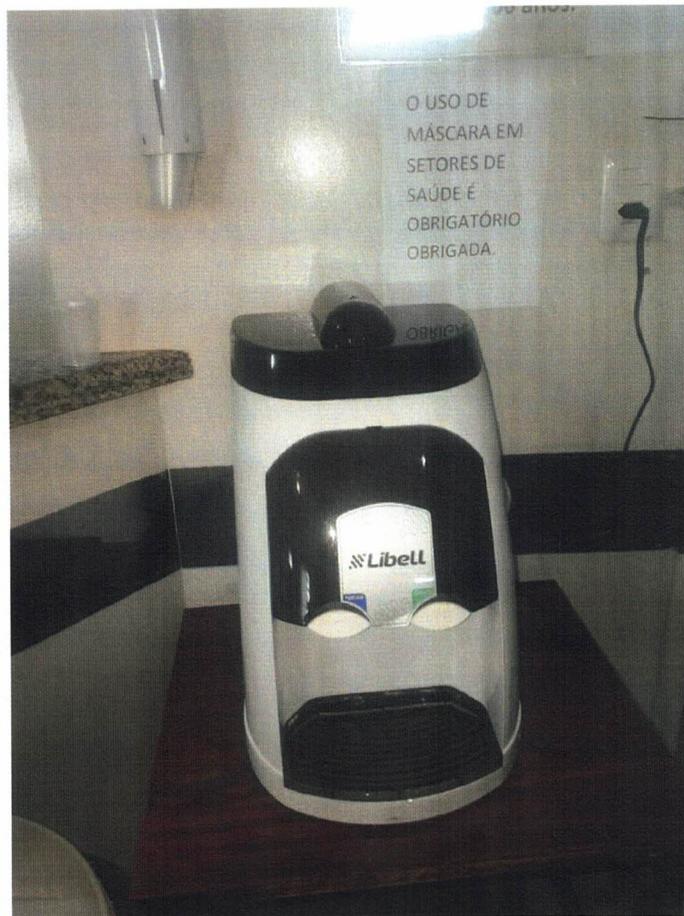

MATÉRIA RECEBIDA Nº 442/2022 - Protocolo nº 2198/2022 recebido em 28/06/2022 17:02:30 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 6BA9-BD77-6E9C-1E11.

